


RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA

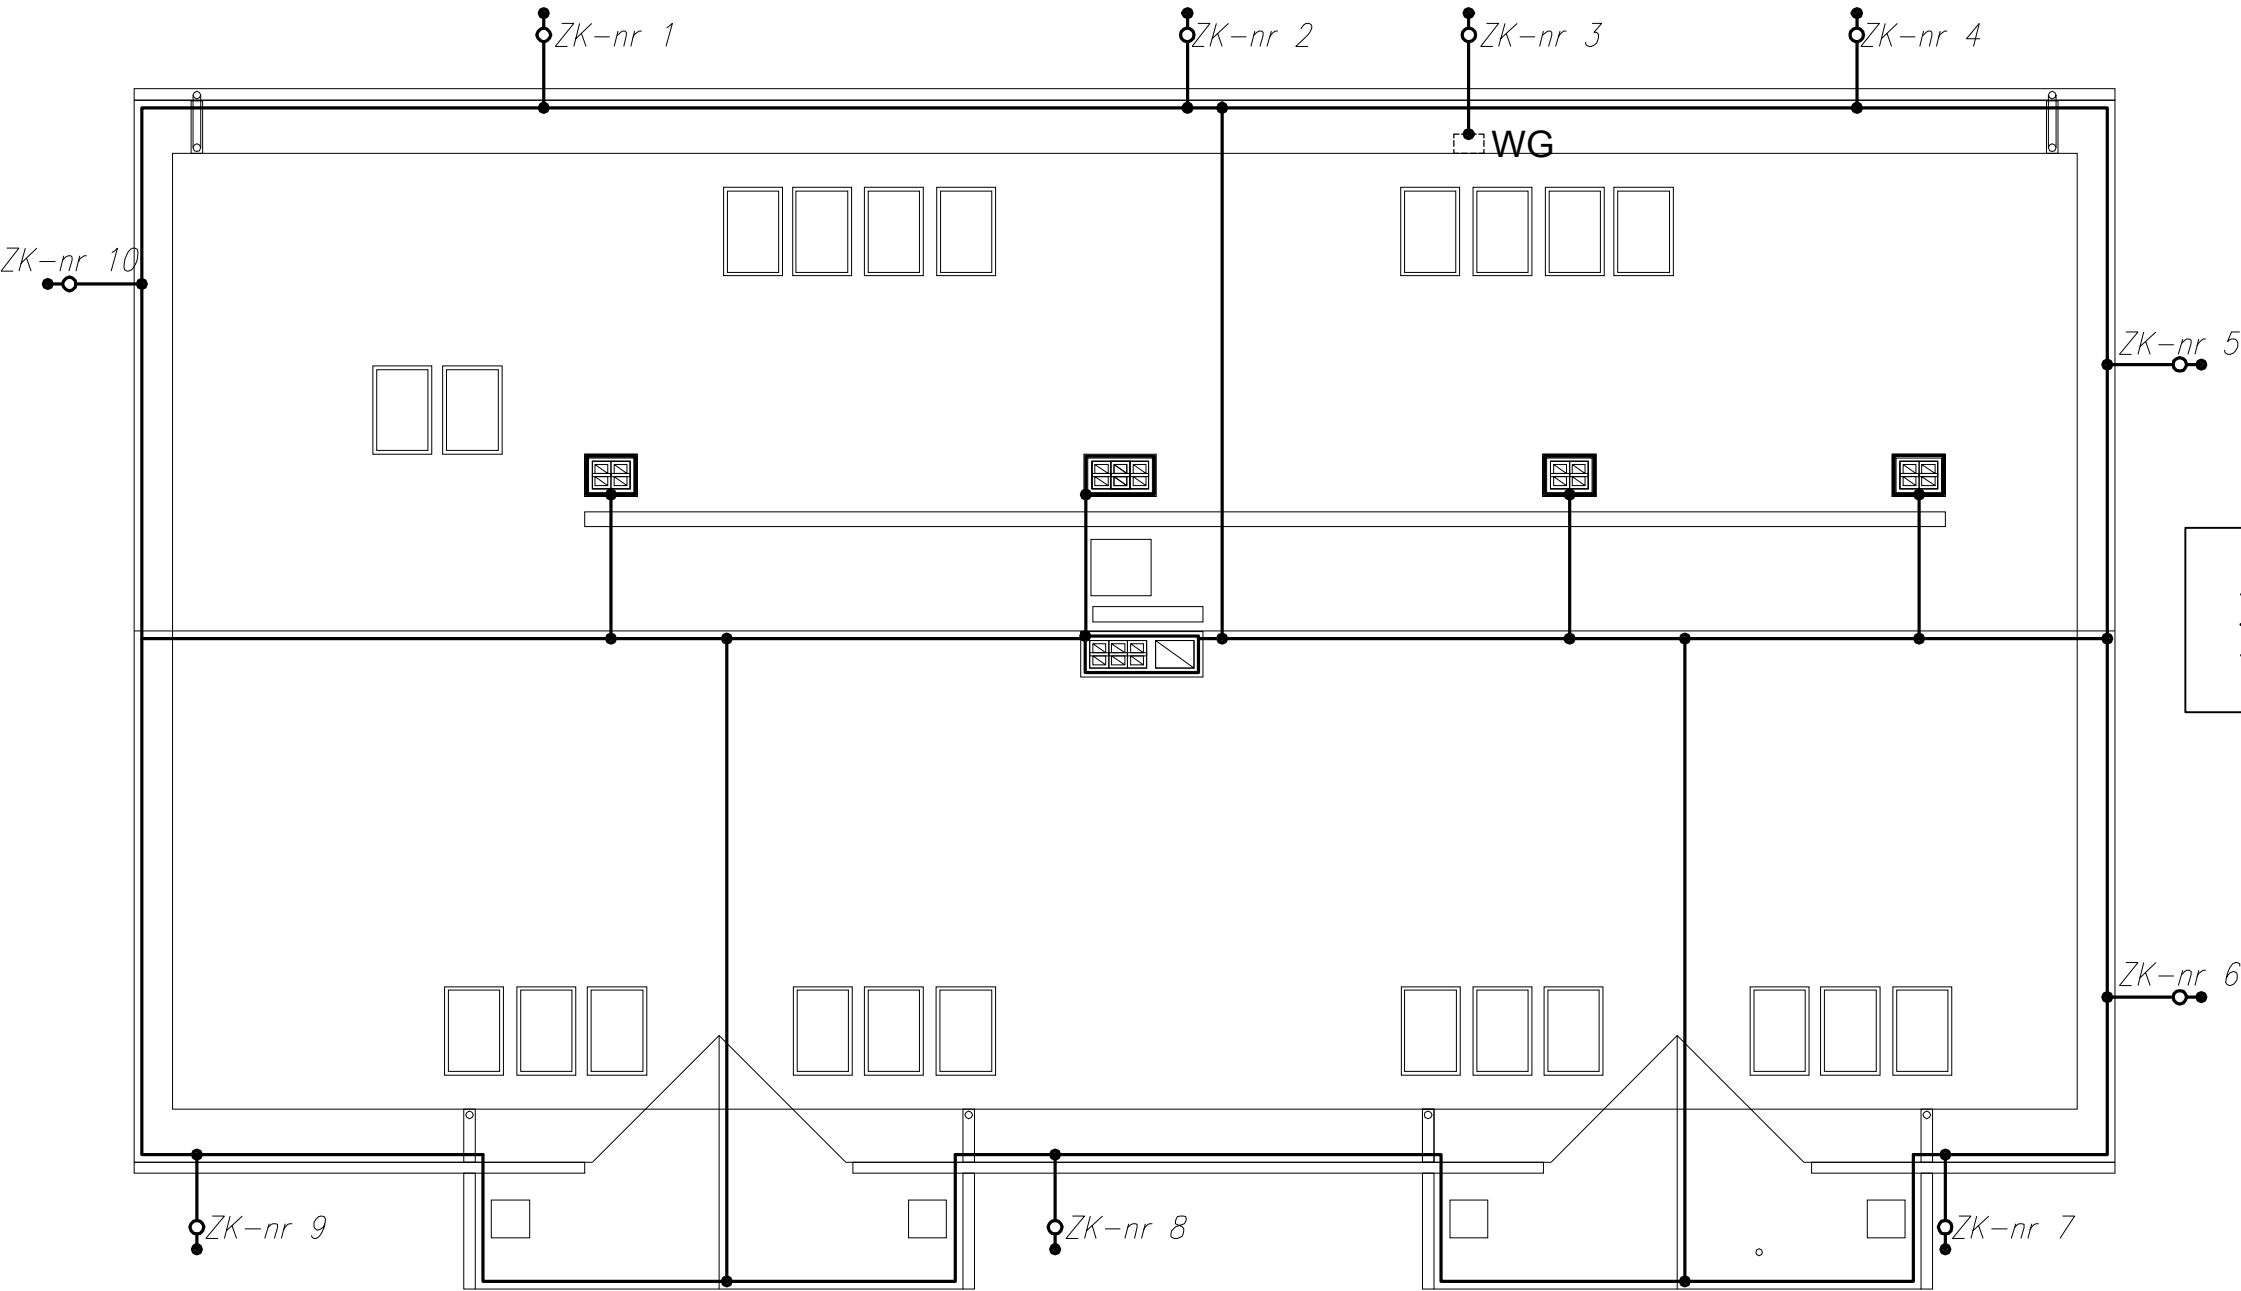

Legenda:

- zwody pionowe i pionowe,

- połączenie trwałe galwaniczne,

- ZK złącze kontrolne,

ZK-nr

- UWAGI:
- klasa odgromowa III oko max 15mx15m, zwody max 15m
1. Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,
 2. Na dachu w głównych ciągach stosować zwody poziome naprężane i nieparzone,
 3. Dłut na dachu należy mocować za pomocą uchwyów,
 4. Zwody pionowe wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,
 5. Na zwodach pionowych wykonać ZK złącza kontrolne
w puszcze uziemiającej na wysokości 0,3m na powierzchnia ziemi,
 6. Zwody pionowe połączyć z uziemieniem fundamentowym bednarką FeZn 30x4.
 7. Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarką należy ułożyć w rurach ostonowych,
 8. Uziom otokowy fundamentowy łączyć z WG i GSZWB.

obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZEZNACZONĄ NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI.		
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC		
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002_2 OBRĘB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001 DZIAŁKA NR 139/3, 140		
projektant:	MGR INŻ. JACEK BARAN MAP/0081/POOE/05	podpis:	
sprawdzający:	MGR INŻ. PAWEŁ KOPYCIŃSKI MAP/0378/POOE/08	podpis:	
skala:	data:	stadium:	branża:
1:100	04.2017	P.W.	ELEKTRYCZNA
rysunek:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA		numer: E-04