


1:1000

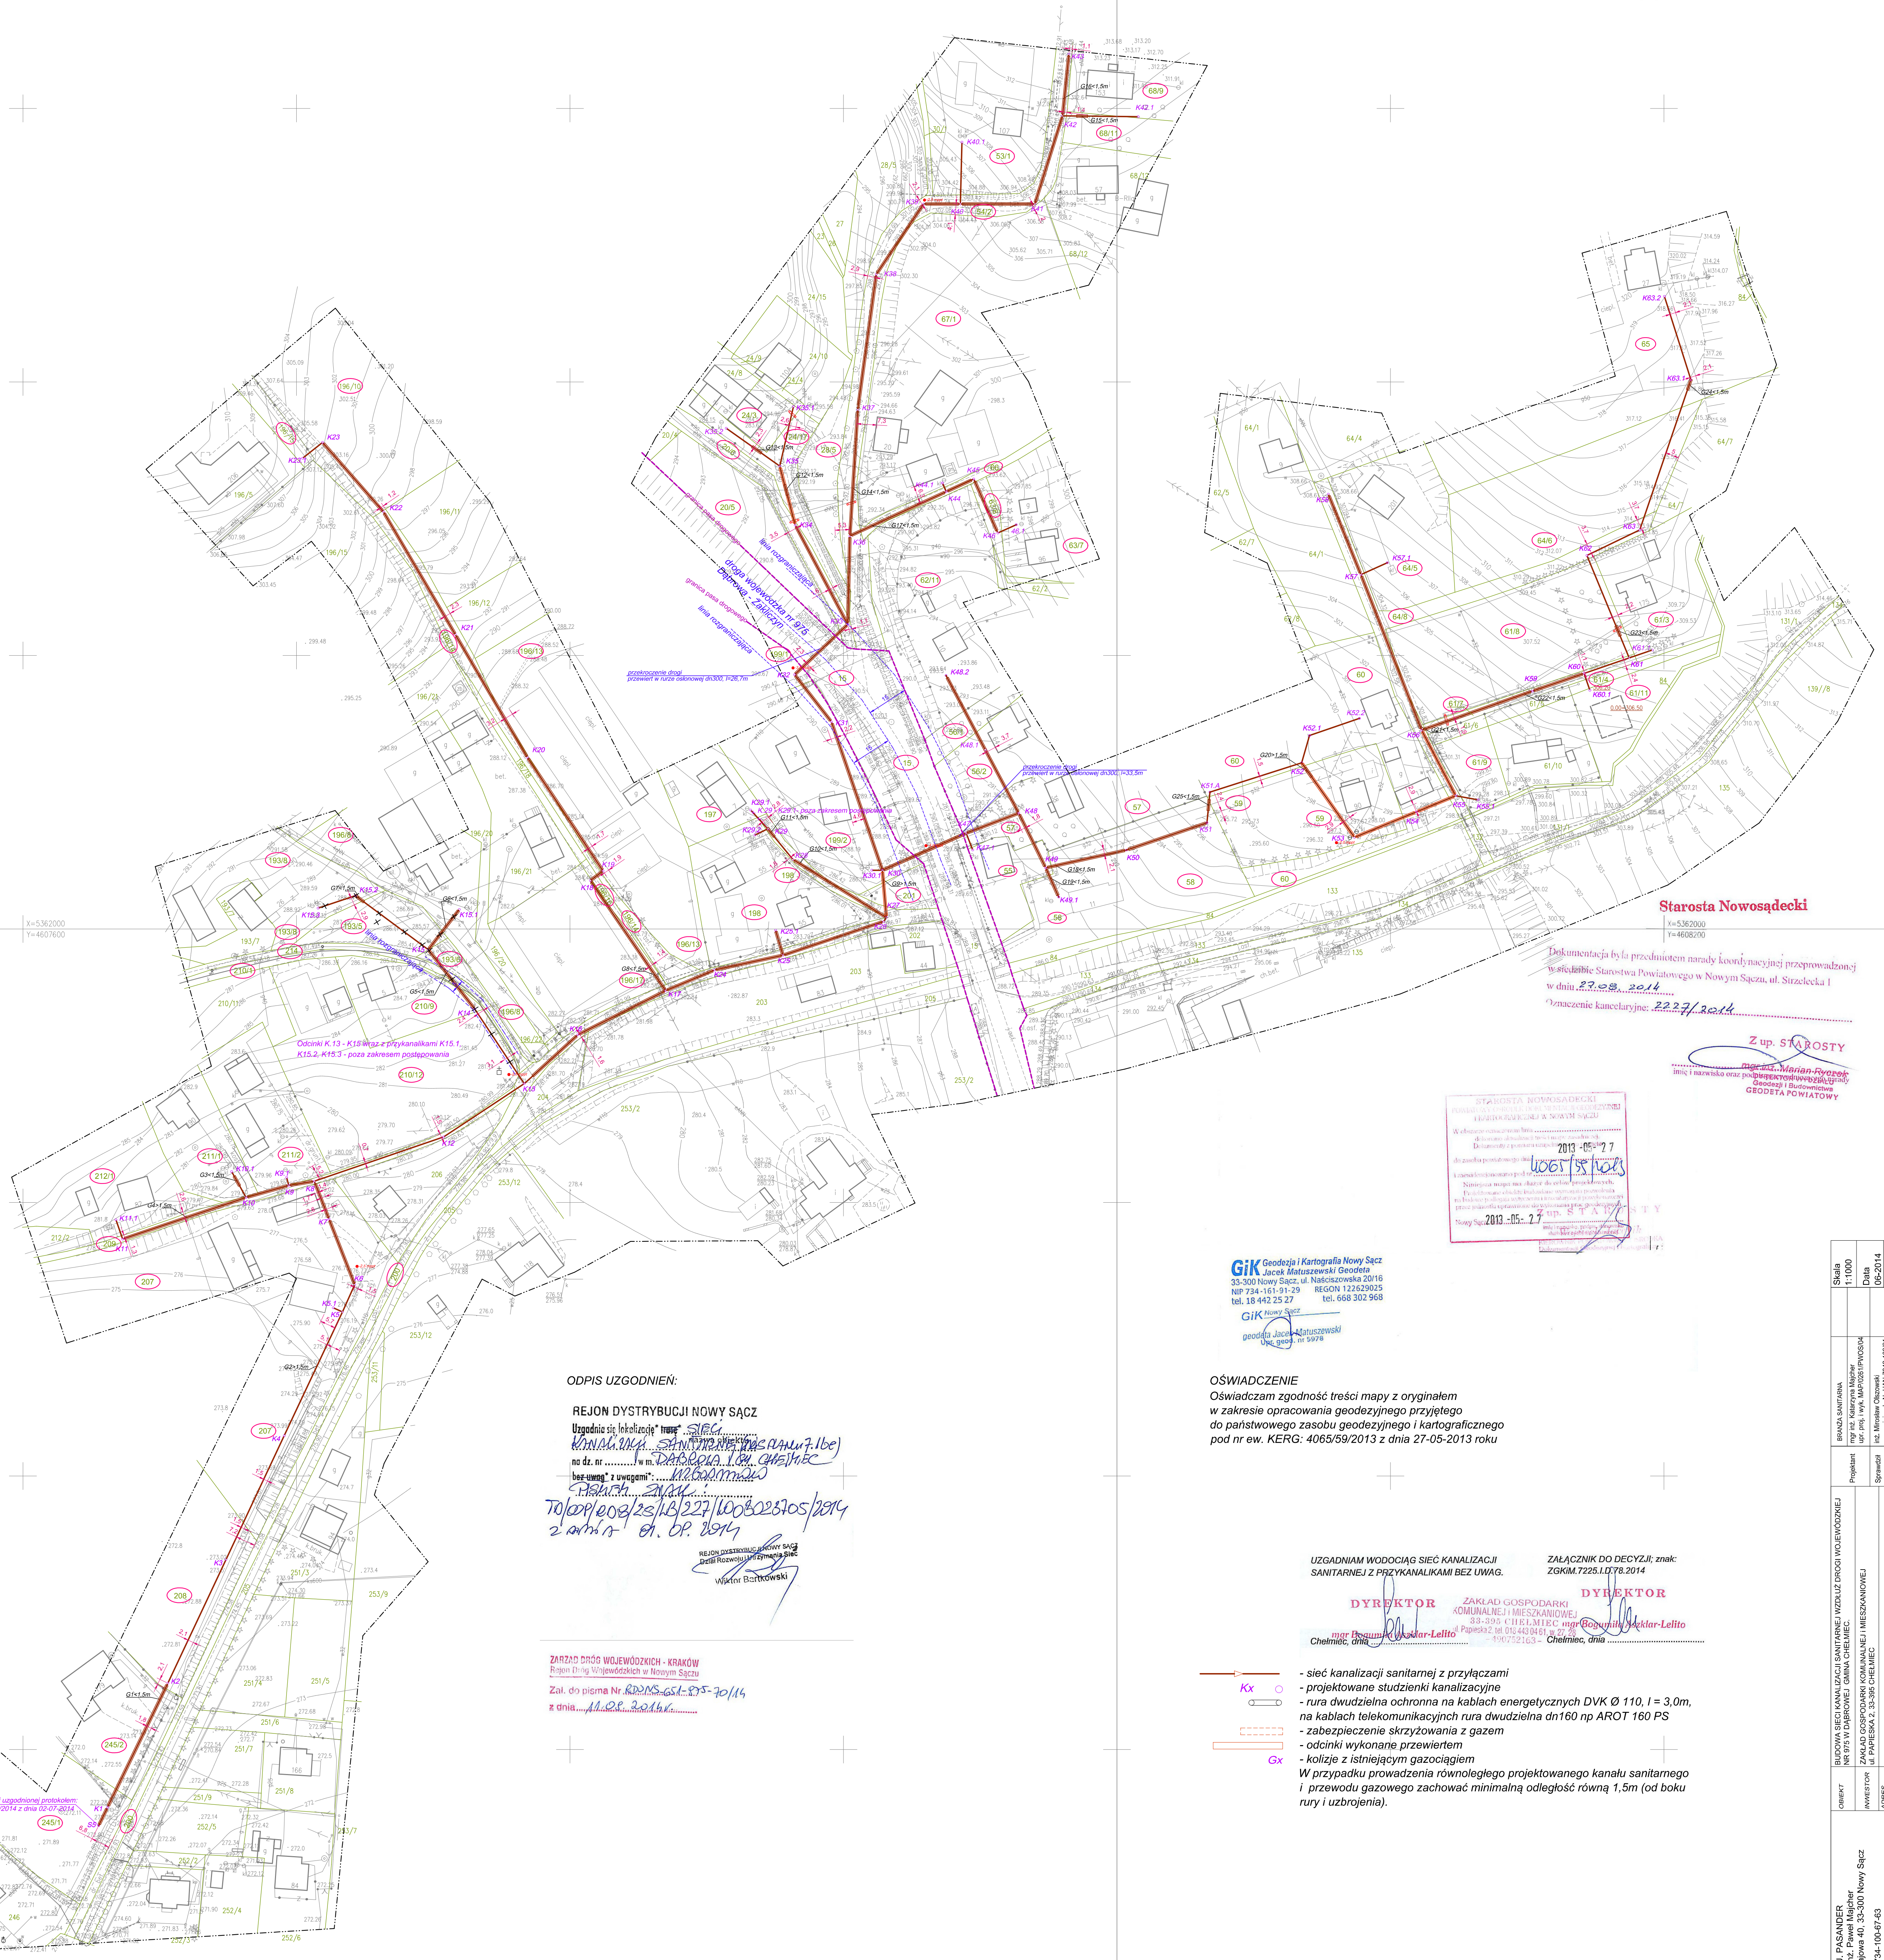

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
- projektowane studzienki kanalizacyjne
- rura dwudzielną ochronnie na kablach energetycznych DVK Ø 110, I = 3,0m, na kablach telekomunikacyjnych rura dwudzielną dn160 np AROT 160 PS
- zabezpieczenie skrzyżowania z gazem
- odcinki wykonane przewiertem
- kołozje z istniejącym gaziociągłem

W przypadku prowadzenia równoległego projektowanego kanału sanitarnego i przewodu gazowego zachować minimalną odległość równą 1,5m (od boku rury i uzbrojenia).

[illegible]