


W PORÓBNIAWNIKU NA OŚ WIERCENIA  
 NALEŻY ZAKONTROWAĆ CIŚCIĘ ZŁĘCZY ŚCIEKI  
 DO PRZYKŁADU OŚCIEŻKI ZE PRZUDOKORACH  
 CZEKIEC

Taca najazdowa

mgr inż. Wojciech Patozek  
 rojektowanie w zakresie: sieci, instalacji  
 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych  
 gazowych, wodociąg i kanalizacyjnych

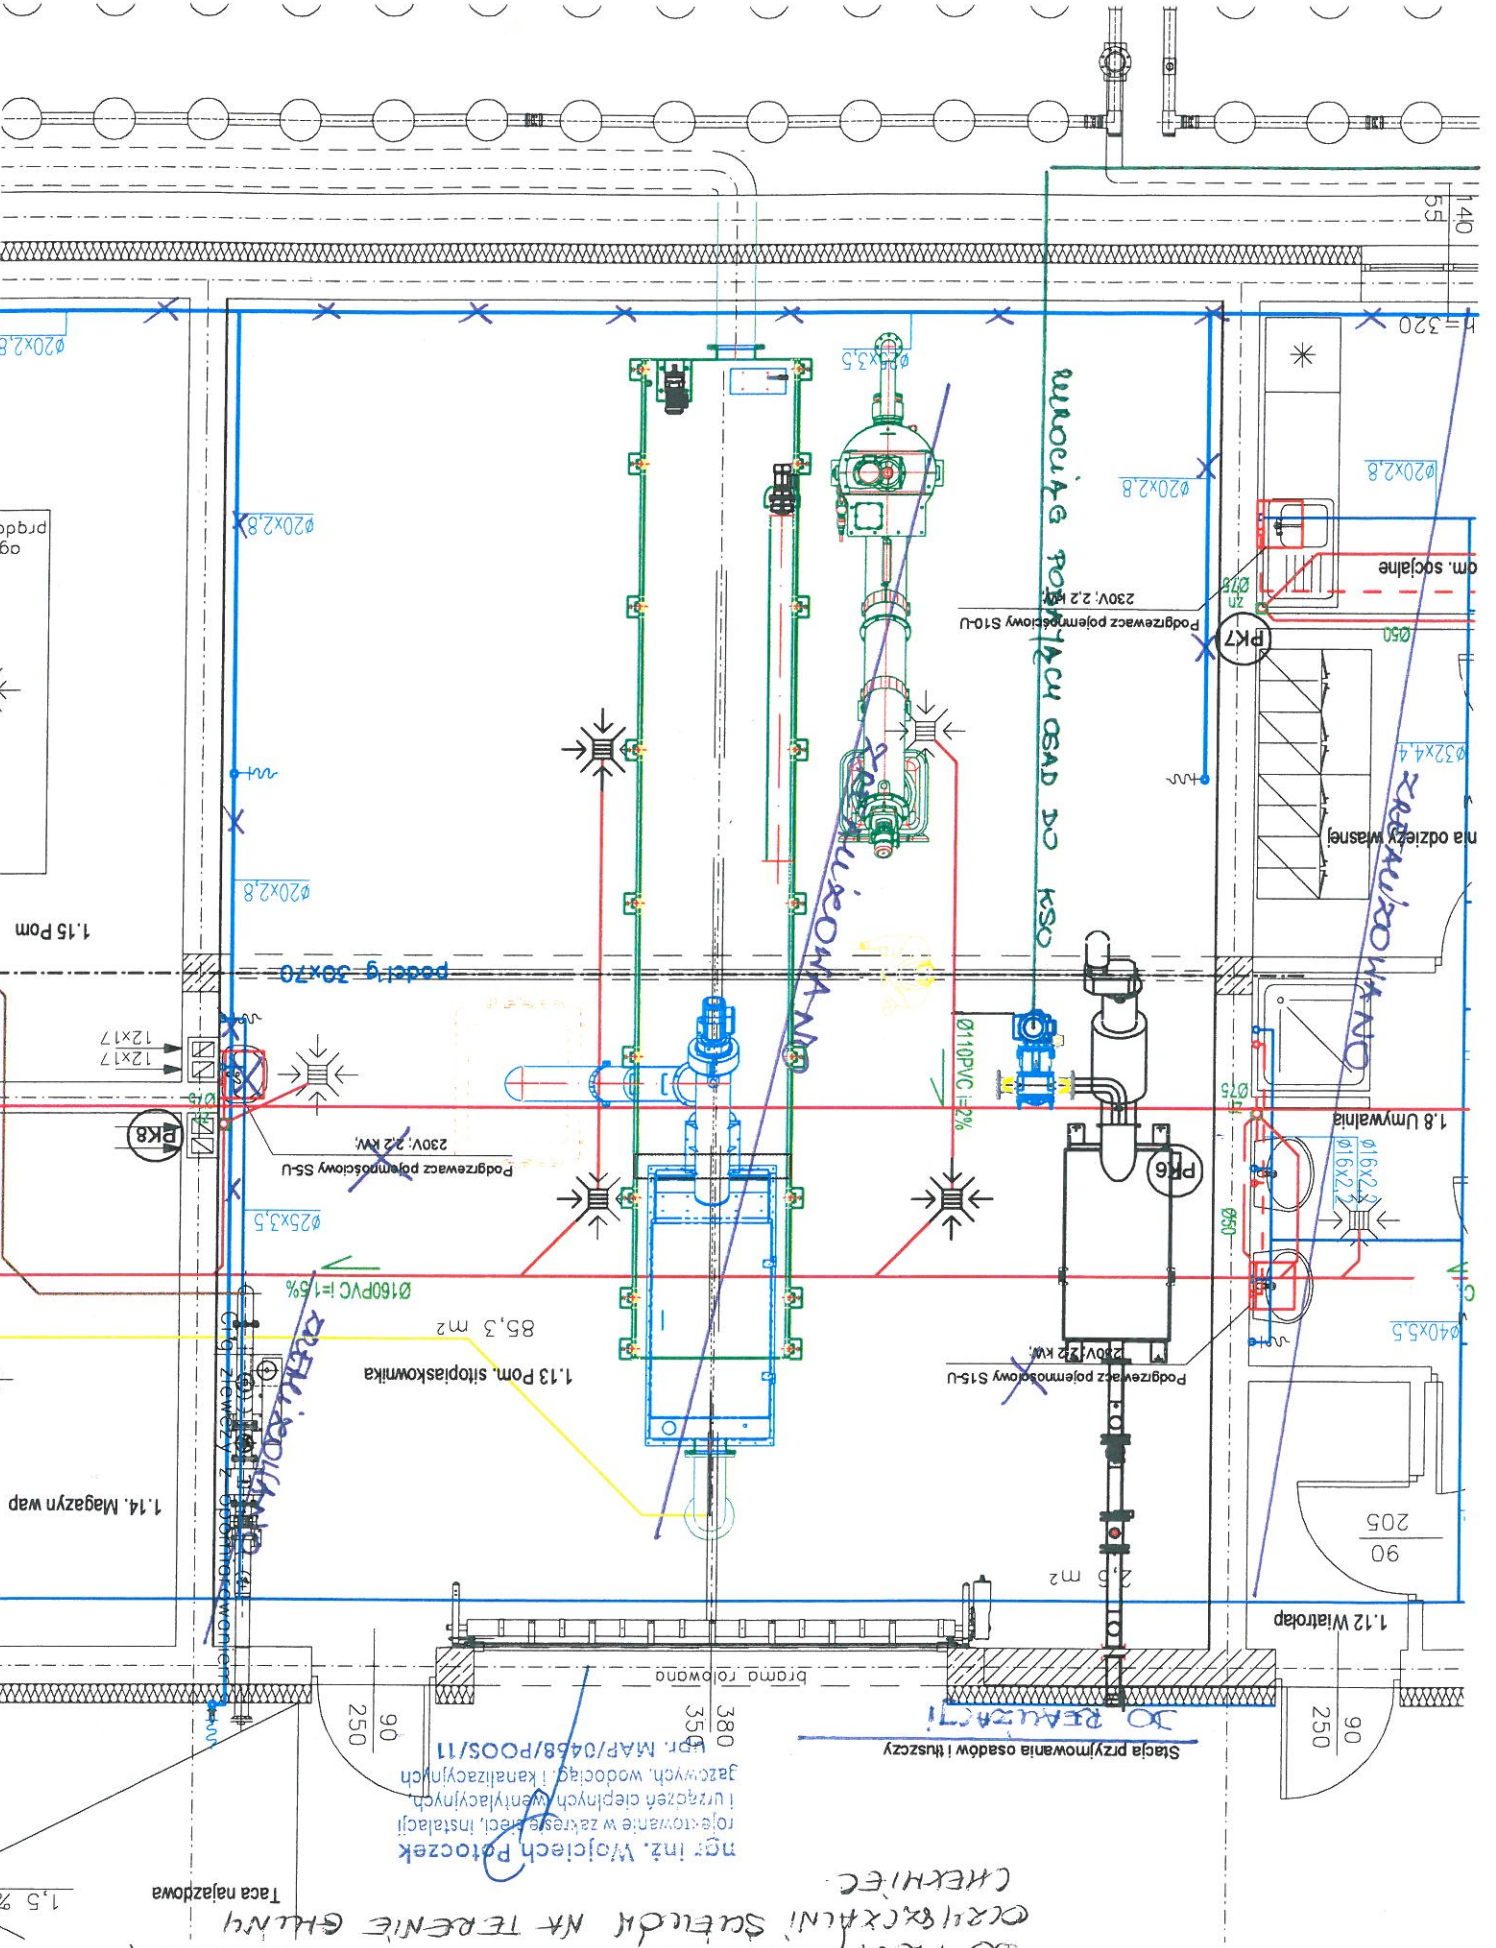

prqdc  
 09