

## **PROJEKT WYKONAWCZY**

<b>Nazwa obiektu:</b>	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLĘCZANY
<b>Branża :</b>	Sanitarna
<b>Temat :</b>	PRZEŁOŻENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
<b>Adres obiektu :</b>	GMINA CHEŁMIEC, OBR. KLĘCZANY, DZ. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2
<b>Inwestor :</b>	WÓJT GMINY CHEŁMIEC, UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC
<b>Projektował :</b>	mgr inż. Piotr Serafin nr ewid. MAP/0438/POOS/09 MAP/IS/0102/10

<b>Data opracowania:</b>	Lipiec 2012r.
--------------------------	---------------

# **SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA**

## **I CZĘŚĆ FORMALNA**

1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla projektanta
2. Zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB
3. Opinia ZUDP nr 1527/2012 w Nowym Sączu wydana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

## **II OPIS TECHNICZNY**

## **III CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa          | 1:500     |
| 2. Profil podłużny przełożenia wodociągu | 1:100/500 |
| 3. Szczegół studzienki wodociągowej      | 1:25      |

MAP OIIB/KK/0054-0474/09

## DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.*), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.*), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*).

### Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, że

Pan mgr inż. **Piotr Lesław Serafin**

urodzony dnia 17.07.1978 r. w Stalowej Woli  
uzyskał

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0438/POOS/09

**do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.**


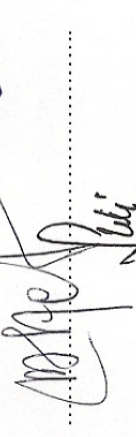
### UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Piotr Serafin posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

  
  
.....

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
dr inż. Stanisław Karczmarezyk

2. Członek Składu Orzekającego  
mgr inż. Małgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Członek Składu Orzekającego  
mgr inż. Tadeusz Sułkowski



Otrzymują:

1. Pan Piotr Serafin  
Roznów 360  
23 216 Roznów



MAŁOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA



Kraków, 29 lutego 2012 r.

## Zaświadczenie

**Piotr Serafin**

Pan/Pani.....

**Rożnów 360**

miejsce zamieszkania.....

**33-316 Rożnów**

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

**MAP/IS/0102/10**

o numerze ewidencyjnym .....

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

1 marca 2012 r.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia .....

28 lutego 2013 r.

do dnia .....

**MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA  
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
W KRAKOWIE**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY  
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w Krakowie

*dr inż. Stanisław Karczmarczyk*

(pieczęć i podpis przewodniczącego OIIB)

606/12



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU  
WYDZIAŁ GEODEZJI I BUDOWNICTWA  
ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USTANOWIENIE  
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU  
33-300 Nowy Sącz  
ul. Strzelecka 1  
tel. (018) 41-41-652, 653  
fax (018) 41-41-888

## OPINIA Nr 1527/2012 z dnia 2012.06.20

Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sączu działając na podstawie art. 7d pkt 2 i 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr 100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w związku z nowelizacją w/w Ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 163 poz. 1364 z 2005r./ oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego Uchwałą Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego

### UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: **PRZEŁOŻENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ODC. A - B**

Lokalizacja: **Klęczany gm. Chelmiec**

Inwestor: **WÓJT GMINY CHELMIEC**

**33-395 Chelmiec ul. Papieska 2**

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres **3 lat** od dnia wydania.

Uwagi i załączenia

1. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - pozwoleniu na budowę.
2. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
3. Wszystkie odstęstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
5. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy złożyć uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowiązany jest zabezpieczyć znajdujące się na trasie projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą).
9. Nie przestrzeganie uwag i założeń ZKUPSU grozi sankcjami wynikającymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

10. Inne uwagi i zalecenia członków ZKUPST:

TAURON  
DYSTRYBUCJA S.A.  
ODDZIAŁ W  
KRAKOWIE REJON  
DYSTRYBUCJI  
NOWY SĄCZ

- Wszelkie prace wykonywane pod i w pobliżu istn. linii energetycznych powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, bez użycia narzędzi i sprzętu mogących spowodować zbliżenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U. Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.- dot. prac pod linią WN 110kV

/Pieczęć i podpis przewodniczącego zespołu/


Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU

Wojciech Jacek



teren zielony



teren zielony




Biurowy Projekt: <b>RENOVA</b> F.U.H. "RENOVA" Krystof Wanick ul. Stoleczna 9 34-440 Kuskowice tel. 693-468-132 biuro.renova@gmail.com		Nazwa Obiektu: <b>BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLĘCZANY</b>	
Skala: <b>1:100/500</b>		Adres Obiektu: <b>GMINA CHELMIEC, OBR. KLĘCZANY, DZ. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2</b>	
Nr Rys: <b>02</b>		Inwestor: <b>WOJÓT GMINY CHELMIEC, UL. PAPIESKA 2 33-395 CHELMIEC</b>	
Data: <b>lipiec 2012</b>		Temat: <b>PRZECIĄŻENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>	
Opracowanie: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Przedmiot Rysunku: <b>Profil podłużny przebiegu sieci wodociągowej</b>	
Projektant: <b>mgr inż. Piotr Serafin MAP/0438/PO05/09 MAP/IS/0102/10</b>		Branża sanitarna	
Podpis:		Podpis:	



STUDNIA WODOCIĄGOWA Ø1000 BET.



1. wąż żeliwny niesferoidalny typu A15(1,5t) i średnicy  $\varnothing 600$  z zamknięciem
2. płyta żelbetowa nakrywca  $\varnothing 150$
3. pierścień obciążający
4. uszczelnienie pianką poliuretanową lub masą bitumiczną
5. kręgi żelbetowe  $\varnothing 100$  [cm] łączone na uszczelkę
6. stopnie żłazowe żeliwne
7. podstawa studni żelbetowa  $\varnothing 100$  [cm]
8. podsypka piaskowa
9. uszczelnienie rury masą bitumiczną
10. Trójnik równoprzelotowy  $\varnothing 25$  PE elektrooporowy
11. Redukcja  $\varnothing 25/20$  PE elektrooporowa
12. łuk  $90^\circ \varnothing 20$  PE elektrooporowy
13. Elektromufa przejście PE-stal
14. Złączka na węża  $\varnothing 15$  stal.

Biuro Projektów:		Nazwa Obiektu:	
 <p><b>RENOVA</b>          F.U.H. "RENOVA"          Krzysztof Waniczek          ul. Stoneczna 9          34-440 Kłuszkowce          tel. 693-406-132          biuro.renova@gmail.com</p>		<p align="center"><b>BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁĘCZANY</b></p>	
Adres Obiektu:		<p align="center"><b>GININA CHEŁMIĘC, OBR. KŁĘCZANY,          DZ. EW. NR:1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2</b></p>	
Inwestor:		<p align="center"><b>WÓJT GMINY CHEŁMIĘC, UL. PAPIESKA 2          33-395 CHEŁMIĘC</b></p>	
Temat:		<p align="center"><b><u>PRZETÓŻENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ</u></b></p>	
Skala:		Przedmiot Rysunku:	
<b>1:25</b>		Szczegół studni wodociągowej	
Nr Rys:		Branża sanitarna	
<b>03</b>		Projektant:	
Data:		Podpis:	
<b>lipiec 2012</b>		<p><b>mgr inż. Piotr Serafin</b>  <b>MAP/0438/P005/09</b></p>	
Opracowanie:		<p><b>MAP/15/0102/10</b></p>	
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			