

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU

REMONT DROGI GMINNEJ 290381 K „ZAKARCZMIE” W KM : 0+000-0+485
W MIEJSCOWOŚCI LIBRANTOWA

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania dokumentacji:

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000
- pomiarów własnych w terenie
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)

- Opis stanu istniejącego

Nawierzchnia remontowanego ciągu drogowego z uwagi na zniszczenia posiada liczne deformacje podłużne i poprzeczne, oraz zniszczone pobocza co powoduje dyskomfort podczas jej użytkowania.

- Zakres robót - stan projektowany

Remont drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach remontu drogi planuje się uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego, wymianę zniszczonej nawierzchni drogi na nową z betonu asfaltowego, uzupełnienie ubytków poboczy z kruszywa łamanego. Użytkowe i techniczne parametry drogi nie ulegają zmianie. Remont drogi ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego drogi.


- Zasady prowadzenia robót w pasie drogowym

Roboty zostaną przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP dla robót drogowych oraz zostanie wykonane oznakowanie zgodnie z Instrukcją Oznakowania. Po zakończeniu robót teren przyległy do drogi zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

DYREKTOR

mgr Bogumiła Cieszkowska-Lelito

Librantowa
"ZAKRZYMIE"

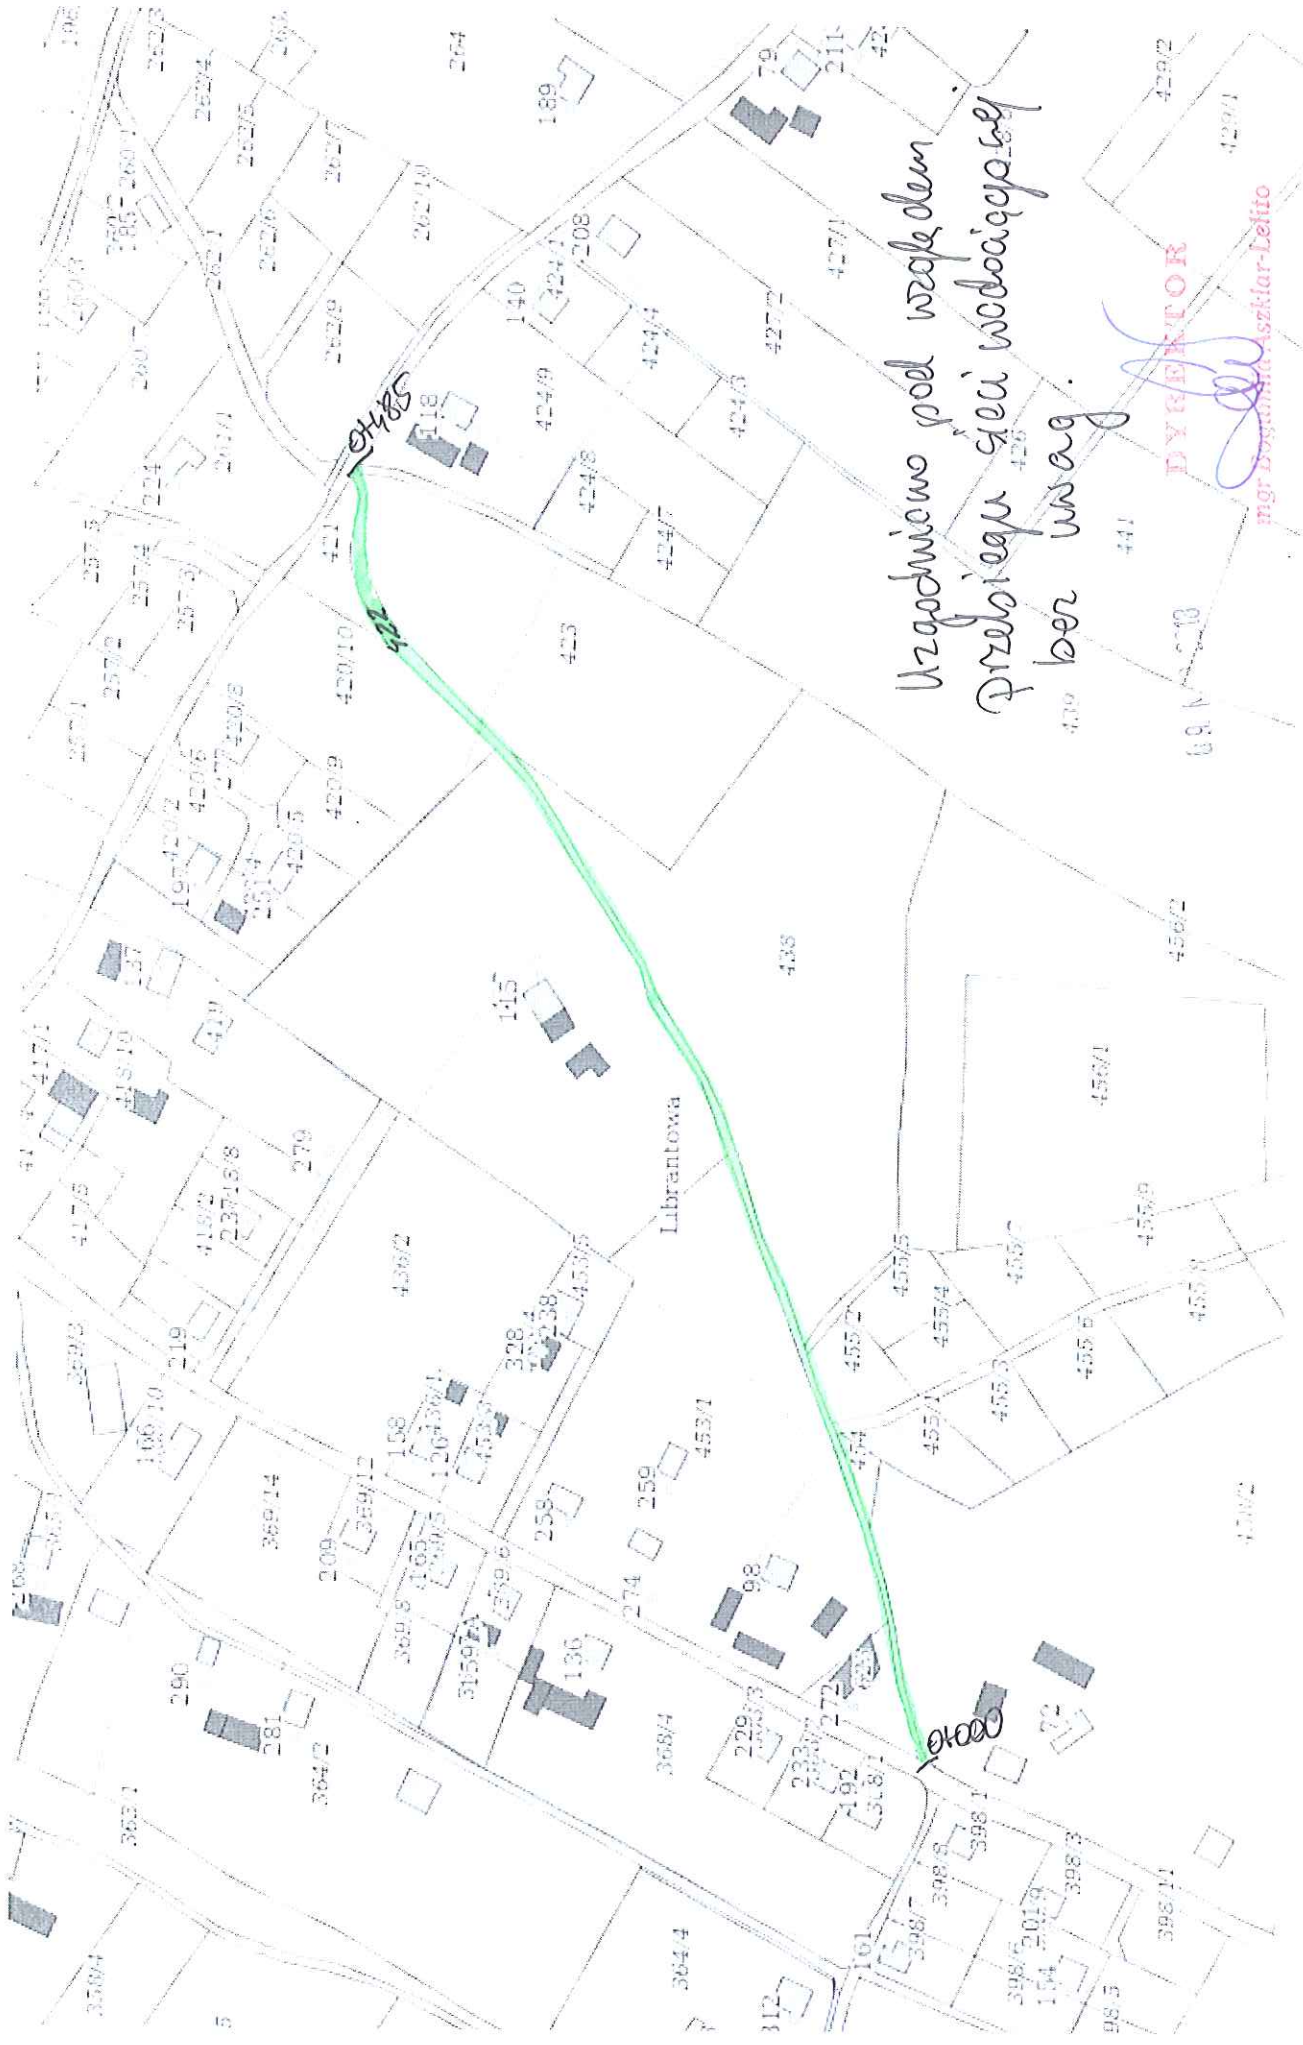

Uzgodniono pod względem
przebiegu sieci wodociągowej
4.09 bez uwag.

DYREKTOR

mgr inż. Stanisław Lejko

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Nowy Sącz, dn. 07.03.2018 r.

Znak: TD/OKR/OMD/2018.03.07/000010
TD/OKR/OMD/UB/WB/374 /2018

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33- 395 Chelmiec

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie usytuowania remontu drogi gminnej „Zakarczmie”
dz. nr ew. 422 w m. Librantowa gm. Chelmiec.

Odpowiadając na wniosek i pismo znak: B. 1007790362 z dnia 28.02.2018 r. informujemy, że zachodzi skrzyżowanie i zbliżenie projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach zaznaczono.

1. II-torowa linia WN 110 kV ciągu liniowego : I-tor- Gorzków – Tarnów- przewód typu AFL6 3x350 mm² i II-tor- Tarnów - Stary Sącz - przewód typu AFL6 3x350 mm².
2. linia SN 30 kV ciągu liniowego: GRYP2 – Grybów – Słowikowa przewód typu AFL6 3x25 mm².

Dokonując aktualizację dostarczonej mapy, uzgadniamy usytuowanie remontu drogi gminnej „Zakarczmie” dz. nr ew. 422 w m. Librantowa gm. Chelmiec z uwagami jak niżej oraz zawartymi w klauzuli informacyjnej na załączonej mapie do celów projektowych.

a. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu i pod liniami napowietrznymi nN 0,4 kV, SN 30 kV oraz WN 110 kV muszą być prowadzone przez wykonawcę robót i użytkownika nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

b. Wobec obowiązującego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 10,0 m - (dla linii SN 30 kV) oraz 15,0 m - (dla linii WN 110 kV) od rzutu przewodów czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U. nr 47 , poz. 401) - prace należy realizować ręcznie.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. - należy uzgodnić z właścicielem.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki:
mapa bez skali - 1 szt

Kopia : OMD a/a
WB/121/2018

Łączymy wyrazy szacunku
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Wiktor Bartkowski

Librantowa

II ZAKAZCZNIK

Legenda:

Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN

Linie kablowe nN

Linie napowietrzne nN

Linie kablowe oświetleniowe

Linie napowietrzne oświetleniowe

Linie kablowe telefoniczne

Linie napowietrzne telefoniczne

Przebieg linii nanieśionej instalacji

Uspokojenie pod względem
przebiegu sieci wodociągowej
bez uwag.

- Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
- należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
- Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
- Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie
Wydział Dokumentacji

Uzasadnia się pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w piśmie

Znak 100790362/18/374/1808/140

Z dnia 01.03.2018

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie

Wydział Dokumentacji

Stanisław W. Uzytych Brzozowych

Witold Brzozowski